

Statistika za rok 2025

Datum generování: 12.12.2025

Screening kolorektálního karcinomu

Indikátory kvality

Popisované indikátory vychází z dat Databáze preventivních koloskopií pod správou ÚZIS. Uvedeny jsou informace za rok 2025. Hodnocena jsou pouze pracoviště, která do Databáze zadala 50 a více koloskopií, tj. 182 ze 194 pracovišť.

Pracoviště pro screeningovou koloskopií:

Centrum gastroenterologie s.r.o.

Vaše pracoviště je v datech identifikováno na základě:


- ID: **0223**
- IČO: **27498395**

Konkrétní výsledky za Vaše pracoviště najdete ve sloupci "**Hodnota**". Sloupec "**Limit**" uvádí cut-off hodnotu pro posouzení indikátoru. Ve sloupci "**Splněno**" je pak uvedeno shrnutí pro daný indikátor na Vašem pracovišti.

Indikátor kvality	Hodnota	Limit	Splněno
1 - Počet provedených screeningových koloskopií *	164	100	Ano
2 - Adekvátní střešní očista	99,4%	90%	Ano
3 - Podíl totálních koloskopií	100,0%	95%	Ano
4 - Záchyt adenomových polypů – celkem	42,1%	25%	Ano
5 - Záchyt adenomových polypů – muži	52,3%	30%	Ano
6 - Záchyt adenomových polypů – ženy	30,8%	20%	Ano


* Na Vašem pracovišti evidujeme 3 nevalidní záznamy, které nejsou ve statistice započítány. Podrobný přehled všech nevalidních ID Vám bude zaslán v první polovině ledna 2026.

Souhrnná statistika napříč všemi pracovišti v ČR

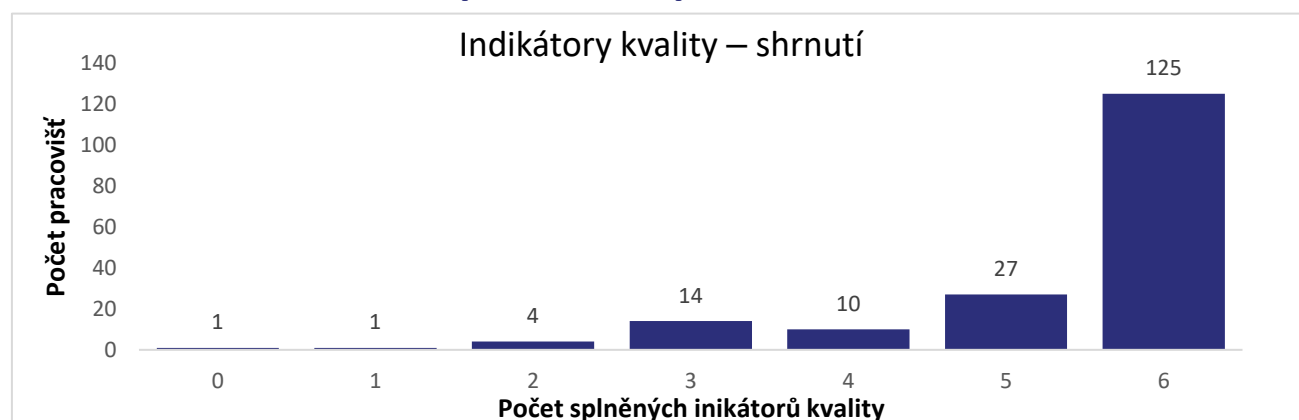


Z celkového počtu 182 hodnocených pracovišť splňuje všech 6 definovaných indikátorů kvality 125 pracovišť (69 %), 27 pracovišť (15 %) splňuje 5 indikátorů a 10 (5 %) 4 indikátory. Celkem 20 pracovišť (11 %) splňuje nejvýše 3 hodnocené indikátory kvality.

Indikátor 1: počet provedených screeningových koloskopií

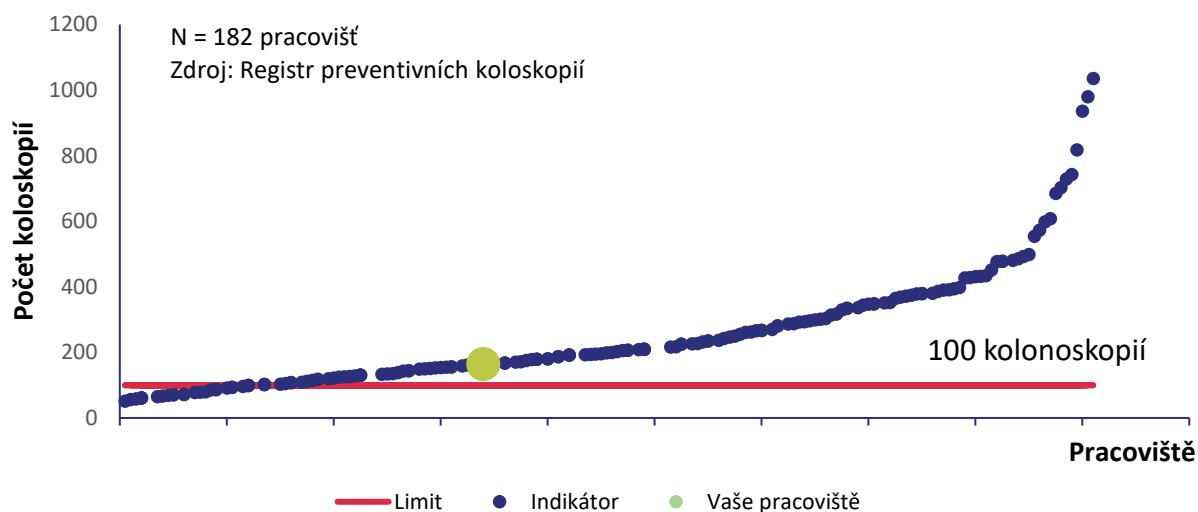

Indikátor kvality stran počtu vyšetření byl stanoven na 100 provedených a zadaných koloskopií. Průměrný počet provedených koloskopií v ČR je 251 (medián 199, rozsah 51–1035), indikátor kvality splňuje celkem 156 pracovišť (85,7 %).


Indikátor 2: Adekvátní střevní očista

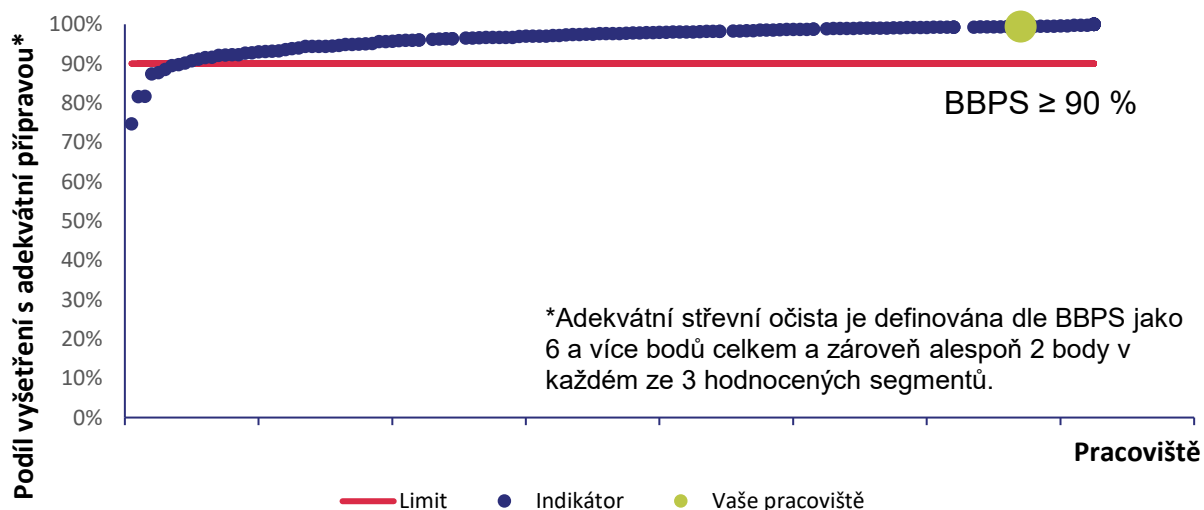

Pro naplnění indikátoru kvality je nutné mít adekvátní střevní očistu dle BBPS u alespoň 90 % provedených koloskopií. Průměrný podíl v ČR je 97 % (medián 98 %, rozsah 75–100), indikátor kvality splňuje celkem 174 pracovišť (95,6 %).




Indikátor 3: Podíl totálních koloskopií

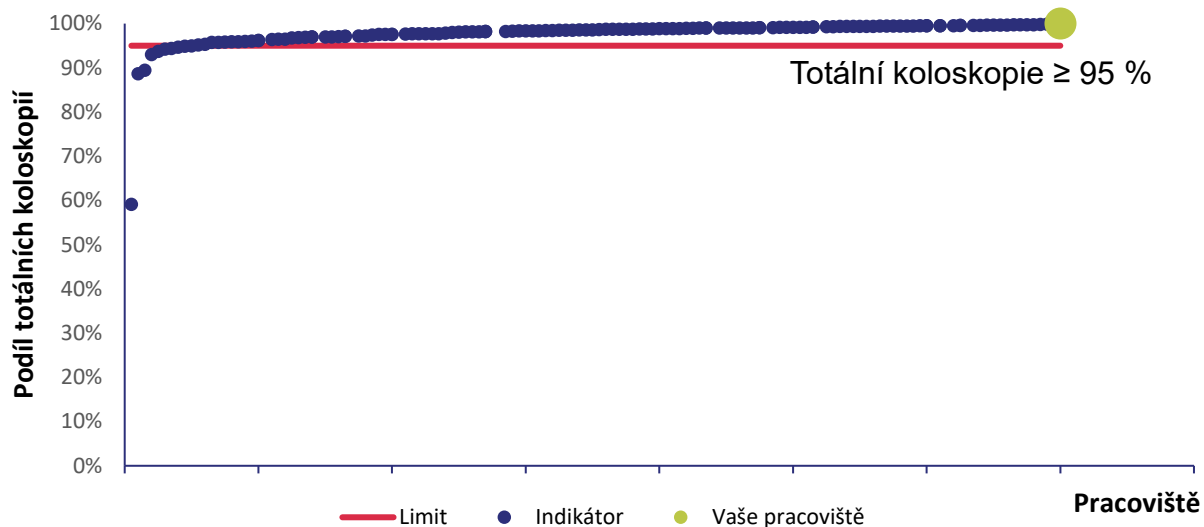


Pro naplnění indikátoru kvality je nutné mít podíl totálních koloskopií u alespoň 95 % provedených vyšetření. Průměrný podíl v ČR je 98 % (medián 99 %, rozsah 59–100), indikátor kvality splňuje celkem 172 pracovišť (94,5 %).

Indikátor 4: Záchyt adenomových polypů – celkem

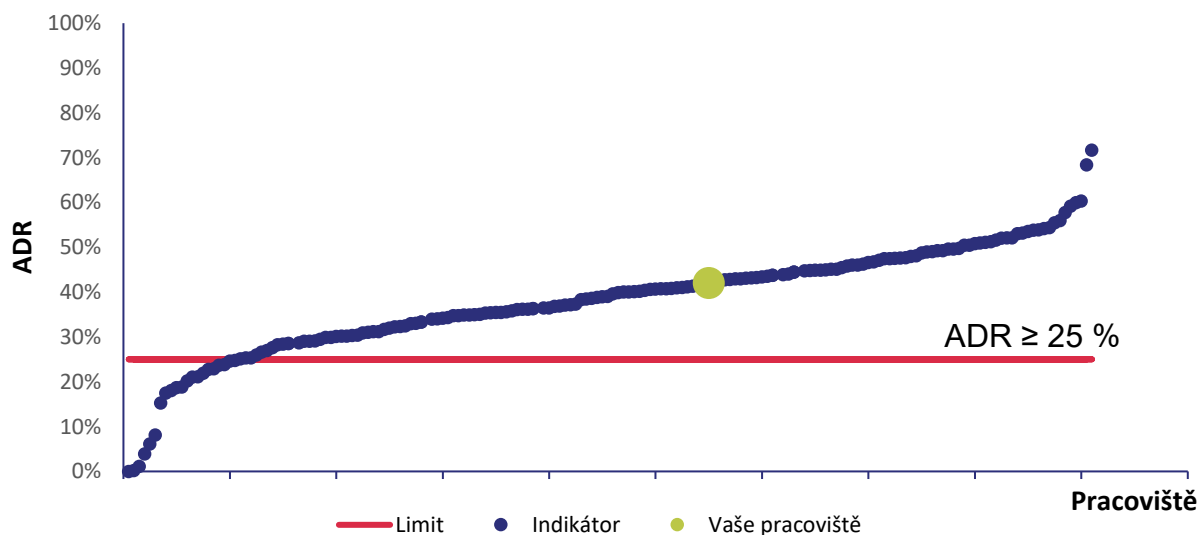


Pro naplnění indikátoru kvality je nutné mít ADR alespoň 25 %. Průměrný ADR v ČR je 38 % (medián 39 %, rozsah 0–72), indikátor kvality splňuje celkem 161 pracovišť (88,5 %).

Indikátor 5: Záchyt adenomových polypů – muži

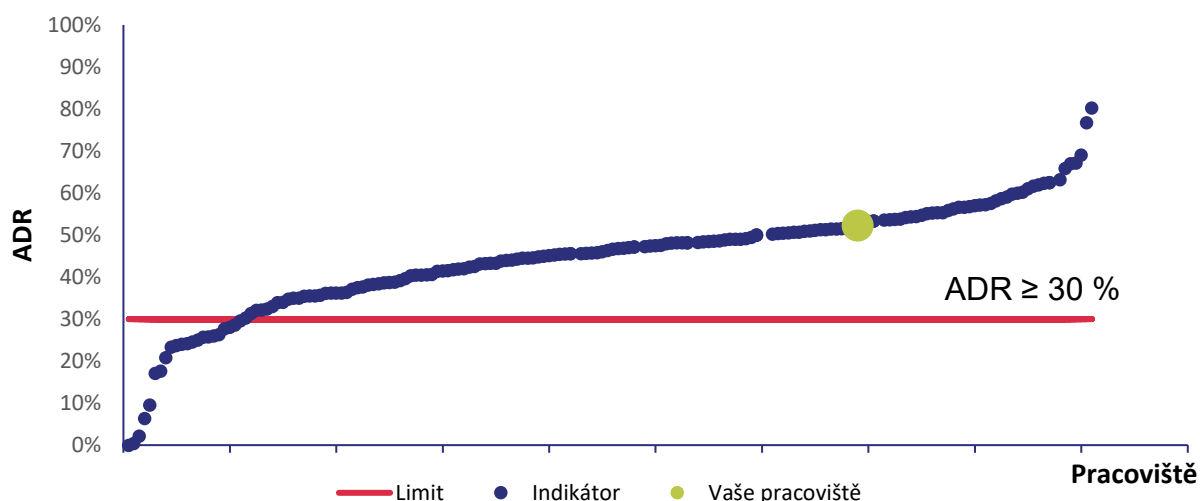

Pro naplnění indikátoru kvality je nutné mít ADR u mužů alespoň 30 %. Průměrný ADR u mužů v ČR je 45 % (medián 46 %, rozsah 0–80), indikátor kvality splňuje celkem 160 pracovišť (87,9 %).

Indikátor 6: Záchyt adenomových polypů – ženy

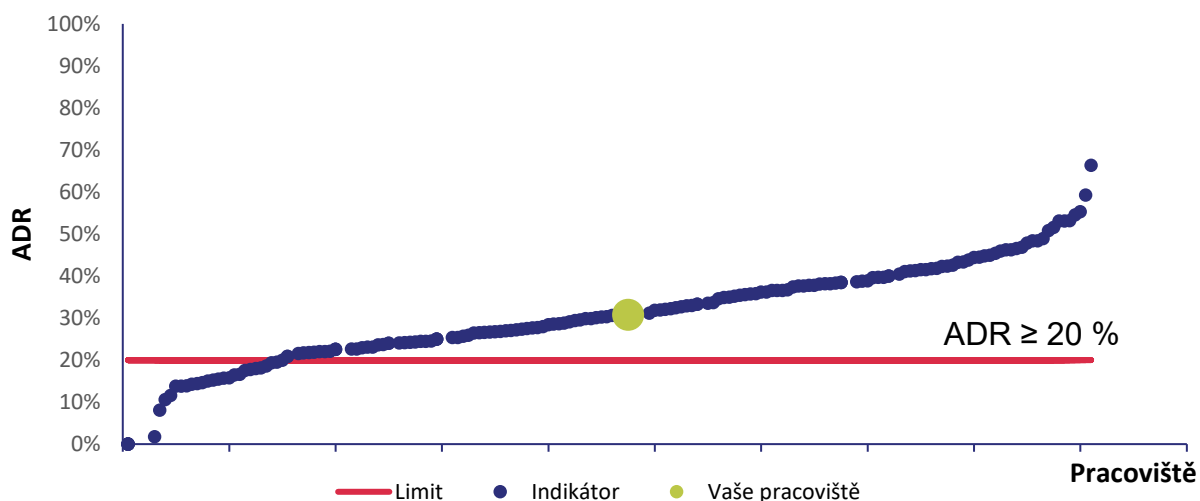

Pro naplnění indikátoru kvality je nutné mít ADR u žen alespoň 20 %. Průměrný ADR u žen v ČR je 31 % (medián 31 %, rozsah 0–66), indikátor kvality splňuje celkem 153 pracovišť (84,0 %).